




SS 100/200/300 KVE4P-M do zdi
(3-9x PLN00, max. průřez přívod 240 mm², vývod 50 mm²)



SS 100 NKE1P-C pilíř
(3-6x PLN00, max. průřez 240 mm²přivod, vývod 50 mm²)
Dutná pilířka bude vysypána pískem do výšky 30cm nad rostlý terén

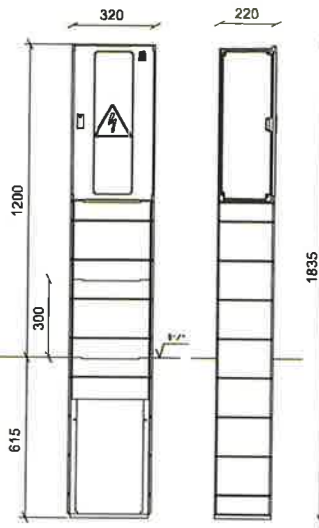


Překop / vjezd / Podél SUS

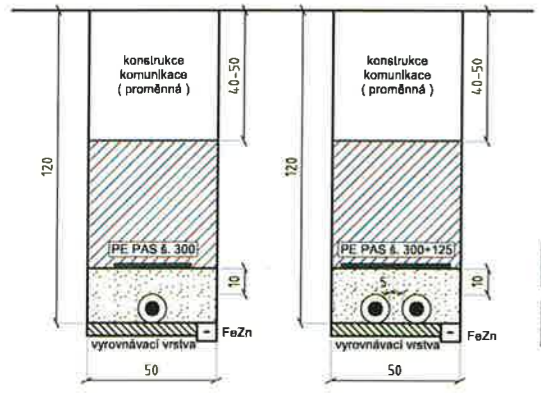


- výkopová zemina (hutnit po max. 20 cm vrstvách)
- pískové lože fr. 0-4 (u kab. žlabů včetně jejich záspy)
- kab. chránička KORUFLEX (VN - 160 mm, NN 110 mm)


Chodník



Volný terén



Klad listů

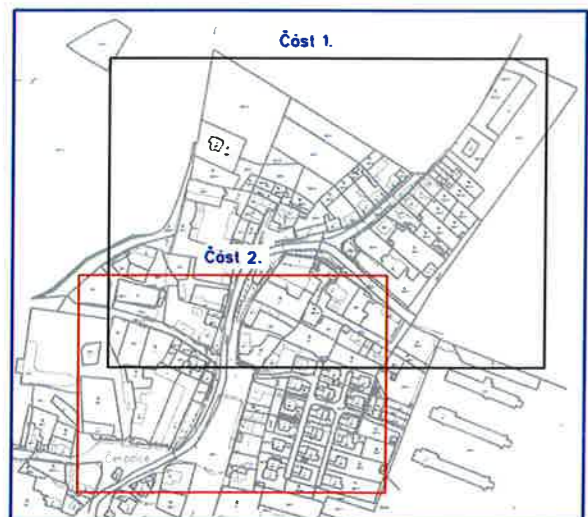

- Legenda:**
- Nový AYKY 3x120-70mm'
 - Nový AYKY 4x70mm'
 - Nový AYKY 4x50mm'
 - Nový AYKY 4x25mm'
 - Nová pojistková skříň
 - Uzemnění
 - Chránička pr.110mm
 - Protlak
 - Stávající elektroměr
 - Rozhraní ploch
 - Oplocení / zeď
 - Budovy
 - Vstup na pozemek
 - Zeleně
 - Stávající kabelové vedení NN
 - Stávající pojistková skříň NN
 - Parcelní hranice
 - Vnitřní kresba
 - Parcelní číslo

Soustava: NN - 3PEN 50 Hz 400 V / TN - C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
DLE PNE 33 0000-1 : NN - ČL. 3.3.2.5 -
automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
Vnější vívoty dle PNE 33 0000-2 : AAB, AB6, AD4,
AP2, AN3, AQ3 PROSTOR VI. - NEBEZPEČNÝ



	Investor: CEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IČ : 24729035, DIČ: CZ24729035	MILOSLAV KALCŮ Projektce elektro VN+NN Hůrka 1054, 278 01, Kralupy nad Vltavou IČO 10234845, DIČ CZ5607020639 tel.: +420 315 762 013 (014) mobil: +420 602 495 228 email: r.kalcu@elektro-kalcu.cz www.elektro-kalcu.cz
	Období výkresu: Montáž kabelového vedení NN 0,4kV - část 2	Číslo stavby: IE-12-4007370
Doporučený projektant: Kresla: Radovan Kalců	Konstruktivní území: Čeradice	Místo: Čeradice
Název stavby: LN-Čeradice rek.NN,kNN,PSR,PPS dem.	Číslo stavby: IE-12-4007370	Datum: 09/2021
Stupeň projektu: DUR	Měřítko: 1:500	Č. výkresu: C2.2
Formát: 1xA2	Integrovaný systém řízení ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005	